




ESPECIFICAÇÕES	
01	REGISTRO GLOBO DE ÂNGULO 63mm
02	ADAPTAÇÃO ENGATE RÁPIDO DE 2 1/2" PARA 1 1/2"
03	ESGUCHO REGULÁVEL
04	MANGUEIRA DE 38mm (1.1/2")
05	CAIXA DE ABRIGO METÁLICO DE 90x80x17cm
06	ELETRODUTO METÁLICO SE APARENTE
07	BOTOEIRA LIGA/DESliga DA BOMBA DE HIDRANTE
08	ACIONADOR "QUEBRA-VIDRO" DO ALARME (c/martelinho)



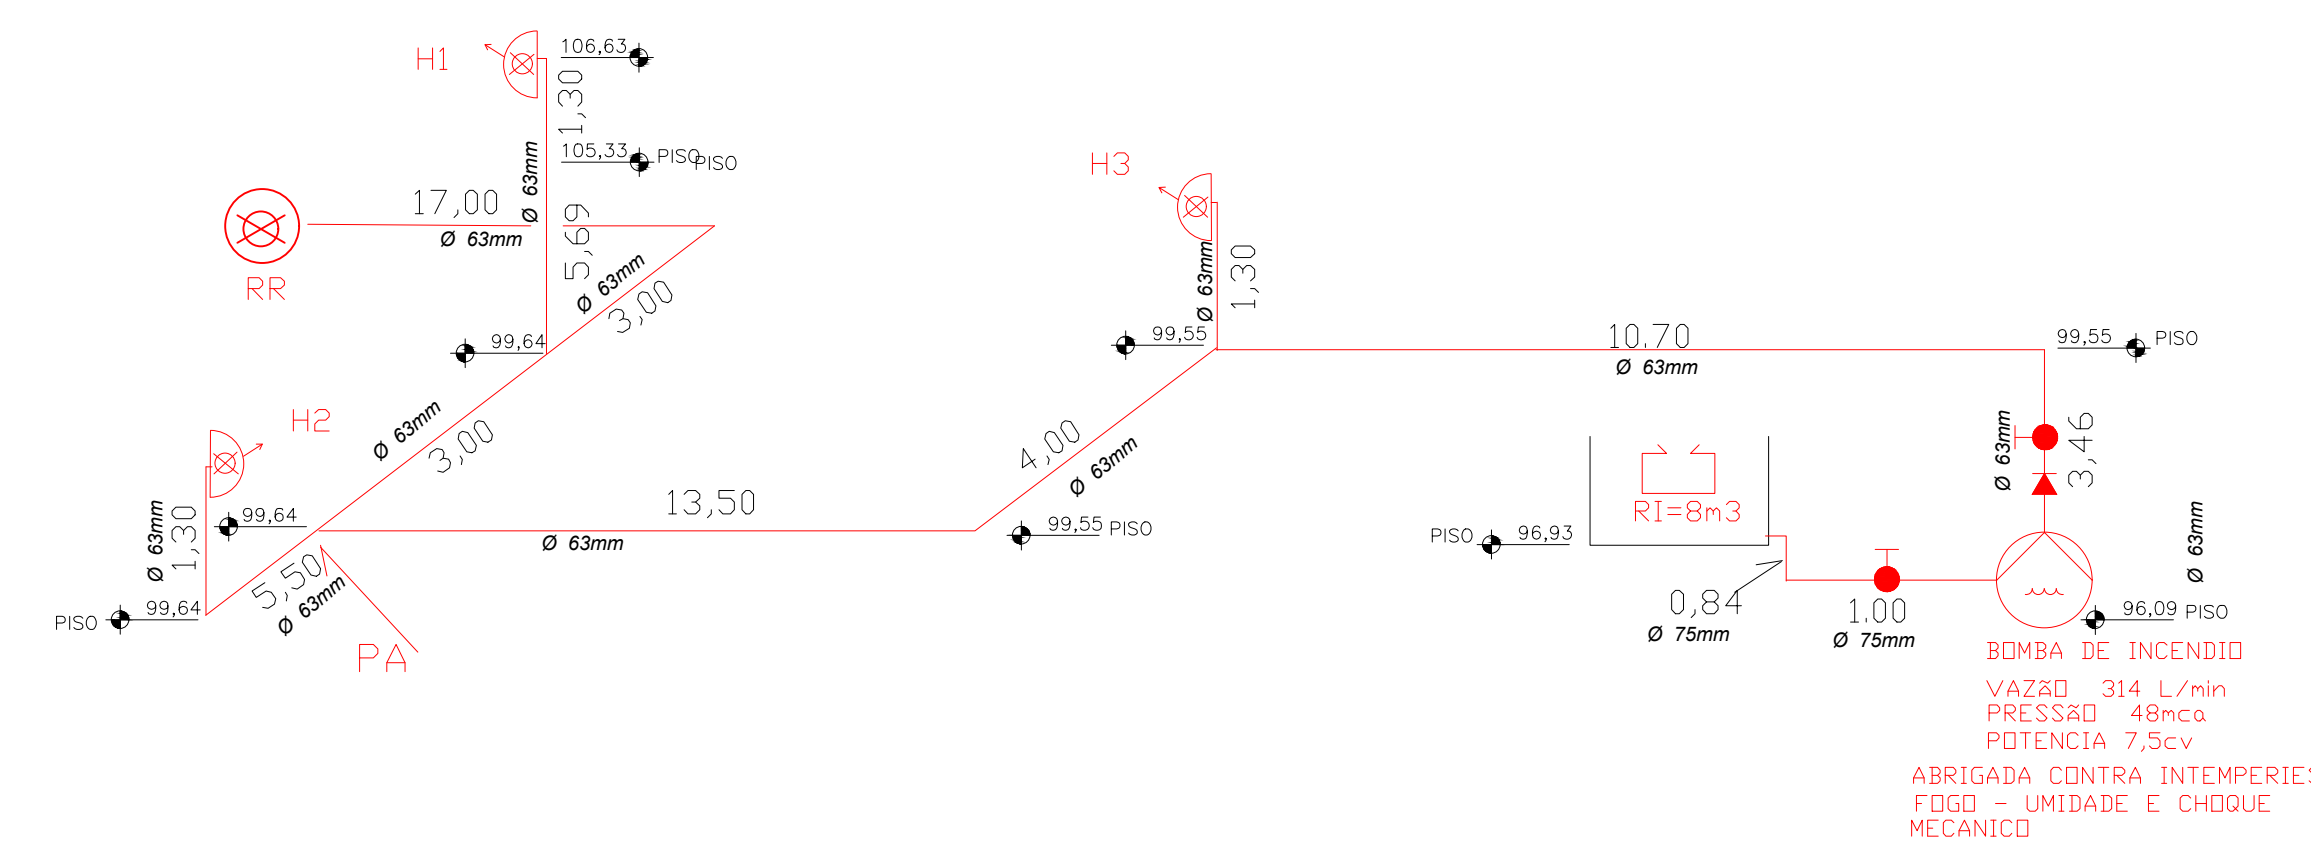

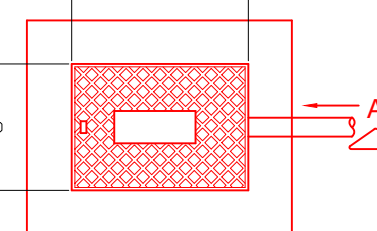

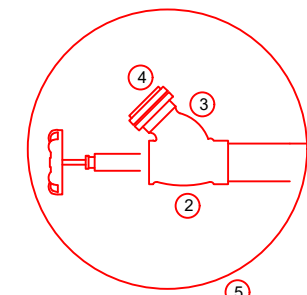













CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO
<p>OCUPAÇÃO: MUSEU REGIONAL</p> <p>LEGISLAÇÃO APLICADA: DECRETO 63.911/18</p> <p>CARGA DE INCÊNDIO: 300 MJ/m² RISCO: BAIXO</p> <p>ALTURA: 5,48m</p> <p>ÁREA CONSTRUÍDA: 1 016,62m²</p>

	QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO:	CONCRETO CONFORME NF-08/19
ACESSO DE VÁTRUA NA COZINHA	CONFORME IT-06/11
DETECTOR DE FUMOS	CONFORME IT-78/19
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBRIGATORIA AT-18/19 AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA
BOMBADE INCRVÊNDO	CONFORME IT-17/19
SALA DA DE EMERGENCIA	DIMENSIONAMENTO DA SIDA E POPULAÇÃO CONFORME MEMORIAL EN ANEXO
ALARME DE INCENDIO	PAINEL COM BATERIAS PESSOALISAS E ESCADA ME NO LAUSCARLOS CONFORME IT-11/19
ALARME DE INCENDIO	ATENDE IT-17/19 CENTRAL AUTONOMA DE 1 HORA BATERIA A LITÍIO JOU AO LUADO DE CADA HORANTE
SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	CONFORME IT-30/11
ELEVADORES IT-22/19	AGUA PRESSURIZADA - 24 PO QUOMO SECO IRII - 20 x C CAS CARROS - 5 m C
HIDRANTES IT-22/19	TUBO : REZERVA DE INCENNO 8 mm² MANGUEIRA : 25m e 1,0 cm² de DIAMETRO REGULAVEL VALVULO : 1/2 polegada com manivela para abertura manual BOTONEIRO TIPO LEGA DESLOJO DO ALUDO DE CADA HORA BOC : NAO 314mm PRESSÃO MÁXIMA POTENCIA 1,50v
GLP	Não há

PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A
PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I A II-A
TETO E FORRO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I A II-A

REVISÃO N°	DESCRIÇÃO	DATA
00	EMIÇÃO INICIAL	JANEIRO/2014
01	REVISÃO 01	JANEIRO/2021
02	ÁREA TÉCNICA DA BOMBA DE INCÊNDIO	MAIO/2021
09	ESPECIFICAÇÕES	JULHO/2021

	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE		FEEDBACK SIMPLES		PONTO DE ELIMINAÇÃO DE ENERGIA ALIMENTANDO – AUTÔNOMA 1 HORA
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE		REGISTRO DE RECALQUE NA VÁLVULA DE RETENÇÃO		PONTO DE ELIMINAÇÃO DE ENERGIA SUBSISTENTE – AUTÔNOMA 1 HORA
	CONTROLE DE DETECÇÃO E ALARME		VÁLVULA DE RETENÇÃO		SADA FIMA DA HORA DE FUGA COM 4 MINUTOS DA SADA
	INTERVALO DO SISTEMA DE ELIMINAÇÃO DE ALARME		REGISTRO DE PARÂMETROS		DESCRIÇÃO DO FLUXO DA SADA DE FUGA
	DETECÇÃO DE INCHENSO		BOMBA DE INCHENSO		
	RECEBIMENTO DE SINAL DE INCHENSO (RECEBER TIPO LOGO DECISÃO)		RESERVA DE INCHENSO		

	QUADRO DE ÁREAS (M2)				TOTAL
	EXISTENTE	A DEMOLIR	CONSTRUIR	MARGUEIS	
TERREDO	623,73	226,03	53,19	168,73	619,62
1ª PAV.	393,28	—	3,72	—	397,00
SUBSÓLO	—	—	—	—	—
TOTAL	1017,01	226,03	56,91	168,73	1016,62

CONTRATANTE



SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATO

MILTON SUSUMU NAKAMURA CAU: A106647

AUTOR: DO PROJETO

CAIO LUIS MATTEI FAGGIN CAU: A10293
RRT: 10.391897100

CONFIRMAZATE
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
CONFIRMAO/PROCESSO
SCEC 17/2020

barossi
nakamura
arquitetos

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PLANTAS

OBRA: RESTAURO DO SOBRADO CORONEL ESMÉDIO
Local: FAZENDA CORONEL ESMÉDIO, s/nº – PORTO FELIZ
Proprietar: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Responsável p/ Uso: SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Área Terreno: 2.140,34 m² Área Construída: 1.016,82 m²

ARQUITETO: 1100 DATA: JUNHO/2021 RRT Nº: SI0226925R0CT001